


Технический паспорт Инструкция по монтажу

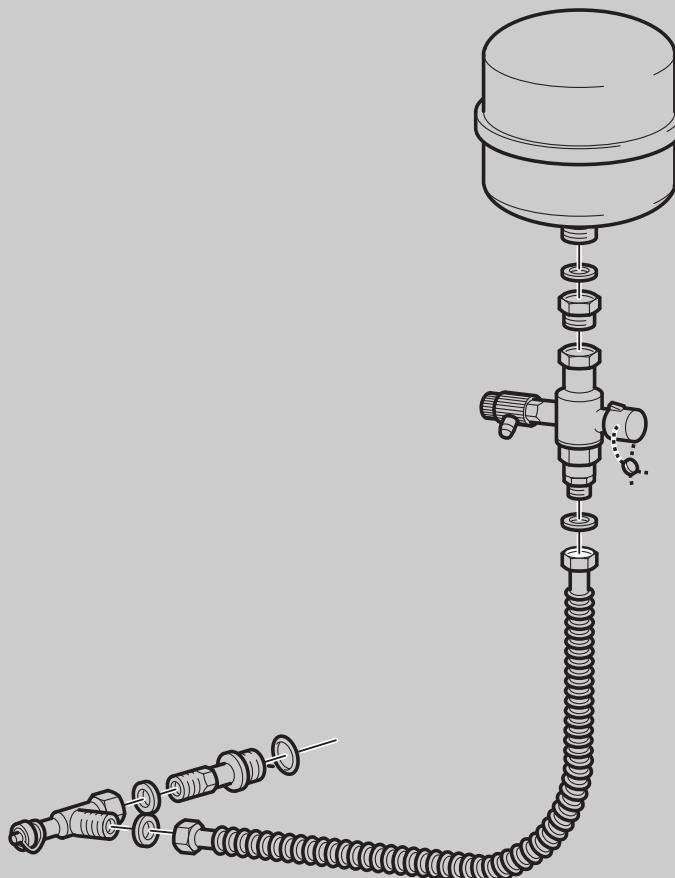

**Комплект для подключения
расширительного бака и
сливной линии
Logano G215/G225**

Сервисный уровень

Внимательно прочтайте
перед монтажом

6 720 618 793 - (2015/04) ru

EAC



Kermi-fko.ru
Перейти на сайт

Buderus

Монтаж комплекта для подключения расширительного бака и сливной линии

Используйте только фирменные запчасти Buderus. Buderus не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не фирмой Buderus.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При монтаже и работе отопительной установки соблюдайте национальные нормы и правила, действующие в той стране, где она эксплуатируется!

Применение по назначению

Комплект расширительного бака и сливной линии предназначен для подключения к отопительным котлам Logano G215 и G225.

Уплотнение

Уплотнения, необходимые для монтажа элементов, прилагаются в соответствующей упаковке.

Монтаж комплекта расширительного бака и сливной линии

- Уложите кольцо [9] в переходник [8].
- Заверните переходник в отверстие для подключения сливной линии (EL) [10] на отопительном котле.
- Уложите уплотнение [7] в накидную гайку сливного крана [6] и приверните его к переходнику [8].
- Уложите уплотнение [2] в накидную гайку металлического гофрированного шланга [5] и приверните ее к сливному крану [6].
- Приверните переходник [3] с уплотнением [2] к расширительному баку [1] или уплотните штуцер на расширительном баке и приверните переходник.
- Приверните колпачковый вентиль с накидной гайкой [4] к переходнику [3].
- Вложите уплотнение [2] в накидную гайку металлического гофрированного шланга [5] и приверните к колпачковому вентилю [4].
- Проверьте, полностью ли открыт колпачковый вентиль.
- Опломбируйте защитный колпачок (см. инструкцию по монтажу колпачкового вентиля).
- Проверьте герметичность установки.

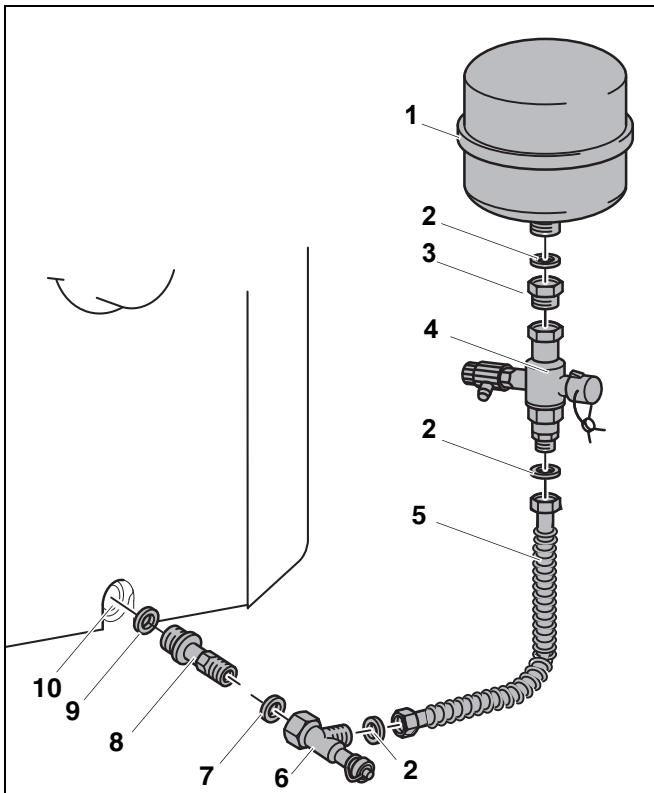


Рис. 1 Монтаж комплекта подключения расширительного бака и сливной линии

- 1 расширительный бак (не входит в комплект поставки)
- 2 уплотнение Ø 20 x 24 x 2
- 3 переходник G 1 x Rp 3/4 как вариант, переходник G 1 x Rp 1
- 4 колпачковый вентиль G 1 x G 3/4
- 5 металлический гофрированный шланг DN 20
- 6 кран для слива
- 7 уплотнение Ø 24 x 30,5 x 2
- 8 переходник G 1 1/2 x G 1
- 9 уплотнительное кольцо Ø 50 x 3
- 10 подключение сливной линии (EL)

Buderus